


Áramkör jelölés			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Áramkör megnevezés	Betáplálás mérőhelytől	Túlfesz. védelem	Biztonsági világítás	Hűtőkamra aggregát 1	Hűtőkamra aggregát 2	Tartalék	Vízmelegítő	Ipari kapu dugalj	Világítás Csarnok	Világítás Csarnok	Világítás hűtőkamrák	Világítás hűtőkamrák
Pegyeidejű telj./ (P <sub>beép.</sub> ) [kW]	3x50A										3x13A	3x13A
Kábel / típus vezeték [mm <sup>2</sup> ]	NAYY-J 4x50	limp ≥ 25 kA/p U <sub>p</sub> ≤ 1,5 kV	NYM-J 3x1,5	NYM-J 5x4	NYM-J 5x4		NYM-J 3x2,5	NYM-J 5x2,5	NYM-J 5x1,5	NYM-J 5x1,5	NYM-J 5x1,5	
Megjegyzés												

Tervtípus: <b>kiviteli</b>	Megnevezés:	Építető:	Dátum:	Rajkszám:
Tervező: <i>Sztanó Bálint</i>		<b>SE elosztó áramköri terve</b>	<b>2018.03.26.</b>	<b>V-4</b>
<b>Sztanó Bálint</b> V-T/06/0806/H-1958-09	Létesítmény:	<b>Csanytelek Község Önkormányzata</b>	Elosztó lapszám:	Tervszám:
		<b>Hűtőház 6647 Csanytelek, belt. hrsz.: 144/1</b>	<b>1 / 2</b>	<b>K024/2018</b>

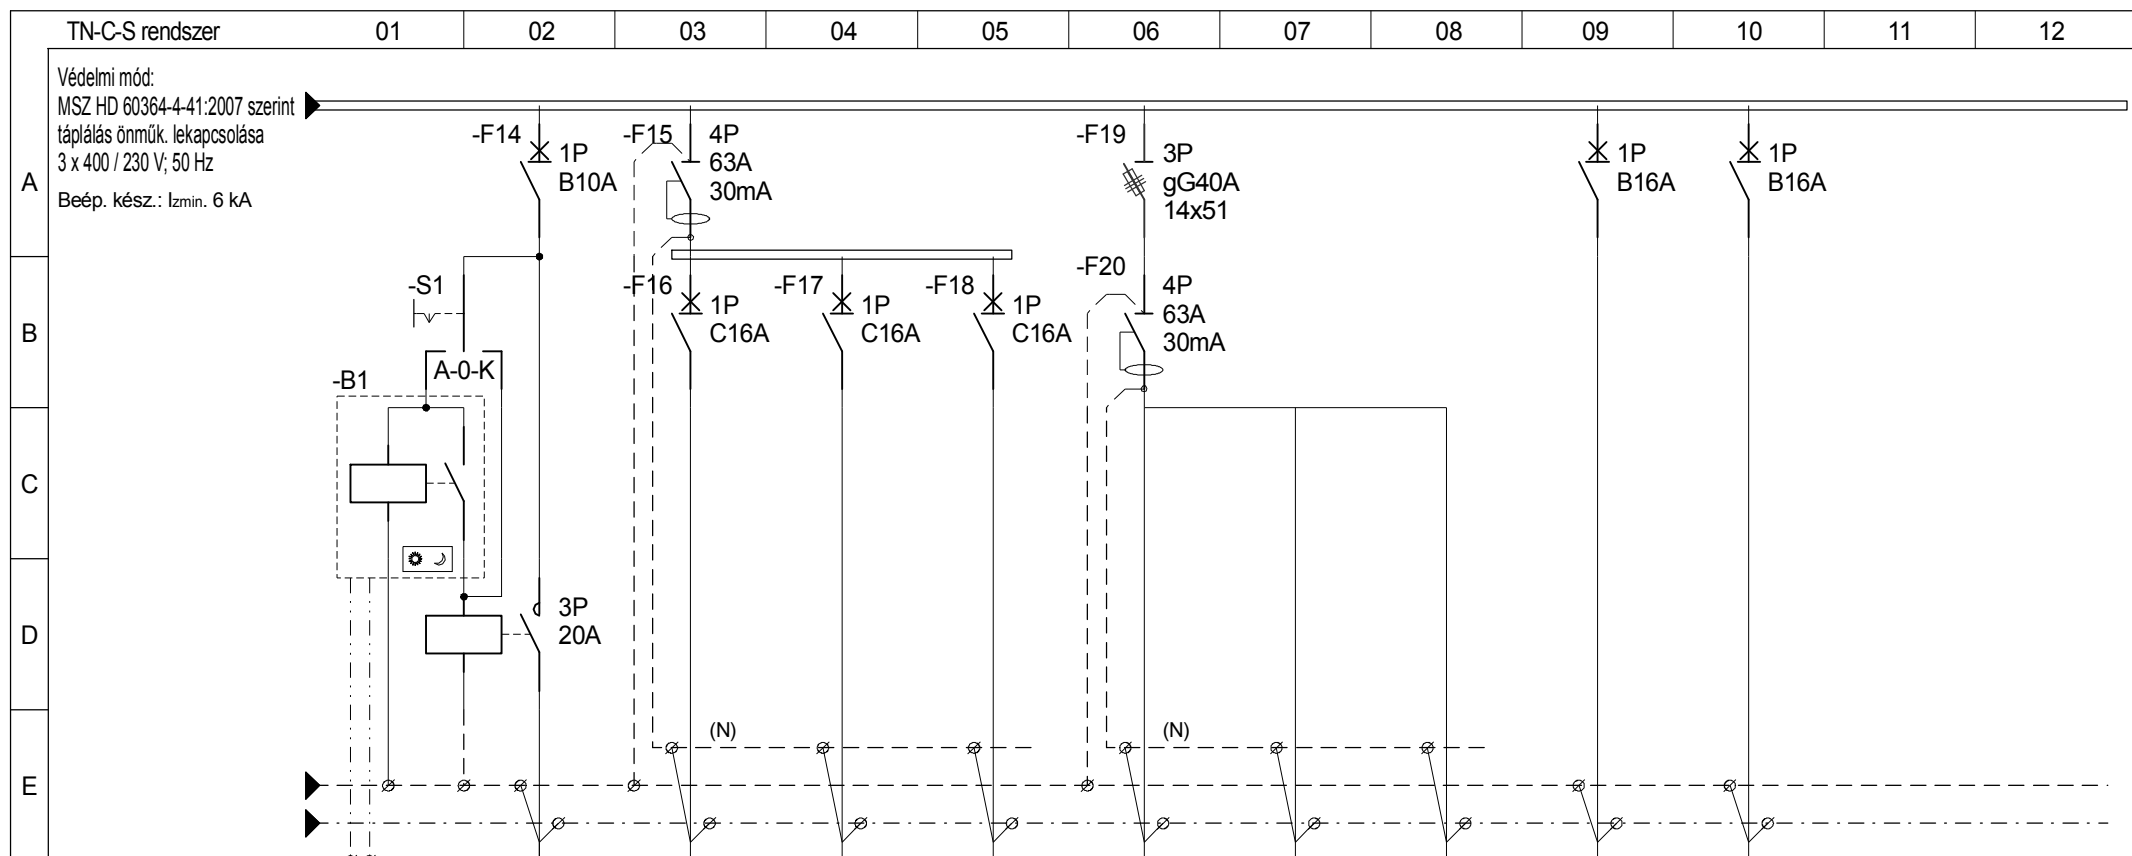

Áramkör jel, felirat		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Áramkör megnevezés	Alkonykapcsoló, szenzor	Kültéri homlokzati világítás	Dugaljak 2P+F 16A	Dugaljak 2P+F 16A	Dugaljak 2P+F 16A	Csatlakozó egység CSE-A	Csatlakozó egység CSE-A	Csatlakozó egység CSE-A	Tartalék	Tartalék		
Pegyidejű telj./ (Pbeép.) [kW]												
Kábel / vezeték típus [mm²]	YSLY-OB 2x1	NYM-J 3x1,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 5x6	NYM-J 5x6	NYM-J 5x10				
Megjegyzés												

Tervtípus: <b>kiviteli</b>	Megnevezés: <b>SE elosztó egyvonalas áramköri terve</b>	Építető: <b>Csanytelek Község Önkormányzata</b>	Dátum: <b>2018.03.26.</b>	Rajzszám: <b>V-4</b>
Tervező: <b>Sztanó Bálint</b> V-T/06/0806/H-1958-09	Létesítmény: <b>Hűtőház</b>	<b>6647 Csanytelek, belt. hrsz.: 144/1</b>	Elosztó lapszám: <b>2 / 2</b>	Tervszám: <b>K024/2018</b>